




**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W LEGNICY**

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

e-mail: lab.psse.legnica@sanepid.gov.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego tel. (76) 72 45 330
Sektoria Badań Mikrobiologicznych tel. (76) 72 45 333

Sektoria Badań Fizykochemicznych tel. (76) 72 45 332
Sektoria Próbobiorców i Orzecznictwa tel. (76) 72 45 316

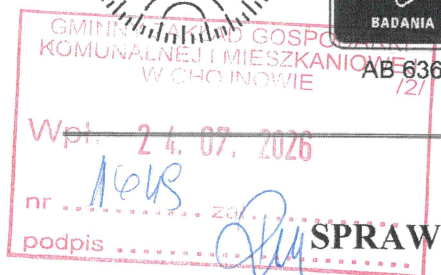

Legnica, dnia 17 lipca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 215/N/SBCh-w/26

Klient: Oddział Higieny Komunalnej
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

Próbka / próbki pobrana przez: pracownika Sekcji Próbobiorców i Orzecznictwa PSSE
w Legnicy - Krzysztof Lech, Sylwia Smolira

Próbka / próbki pobrane wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 (metoda akredytowana)

Nr zlecenia / umowy: 46/26

Nr protokołu pobrania próbki / próbek: 46/HK/PRB/26

Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia

Cel badania: ocena jakości wody w obszarze regulowanym prawnie
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22.05.2026 r.
Dz.U.2026, poz. 748)

Cel pobrania: w ramach nadzoru sanitarnego

Data pobrania próbki / próbek: 14 lipca 2026 roku

Data przyjęcia próbki / próbek: 14 lipca 2026 roku

Data rozpoczęcia badań: 14 lipca 2026 roku

Data zakończenia badań: 17 lipca 2026 roku

Sposób dostarczenia próbki / próbek: Torba termoizolacyjna P-08-PRB z wkładami chłodzącymi
Rejestrator temperatury M-10-PRB/w,s

Stan próbki / próbek: bez zastrzeżeń

Próbka w laboratorium przed badaniami przechowywana była zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2024-10

**Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki/rezultaty badań objęte zakresem akredytacji PCA
nr AB 636 oraz wyniki/rezultaty badań nieakredytowanych (N)**

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik/rezultat końcowy badania.

Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 215/N/SBCh-w/26

Dane dotyczące próbki:

Numer próbki nadany przez pobierającego	70
Kod próbki nadany w Oddziale Laboratoryjnym	328/N/SBCh-w/26
Miejsce pobrania próbki:	Wodociąg sieciowy w Czernikowicach Hydrant nadziemny przed budynkiem nr 9 w Czernikowicach - kran

Wyniki/rezultaty badań fizykochemicznych:

Lp.	Badana cecha /dokument odniesienia/ metoda badawcza	Jednostka miary	Wynik/rezultat badania z niepewnością ^{1) 2)}	Wartość parametryczna (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 22.05.2026 r. Dz.U.2026, poz. 748)
1.	Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda D Metoda wizualna	mg/dm ³ Pt	< 5 (5 ± 1)	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2.	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	NTU	0,40 ± 0,10	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
3.	pH (temperatura pomiaru 22,2°C) PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	—	7,0 ± 0,2	6,5 – 9,5
4.	Przewodność elektryczna (temperatura pomiaru 22,8°C, korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury do temperatury 25,0°C) PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	µS/cm	287 ± 12	2500
5.	Azotany (NO ₃ ⁻) ³⁾ PN-82/C-04576.08 Metoda spektrofotometryczna	mg/dm ³	32,6 ± 5,1	50
6.	Azotyny (NO ₂ ⁻) PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna	mg/dm ³	< 0,005 (0,005 ± 0,001)	0,50
7.	(N) Zapach/ Obecność obcego zapachu ⁴⁾ PN-EN 1622:2006, Załącznik C Metoda jakościowa	—	BNZ ⁵⁾ Akceptowalny ⁶⁾	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
8.	(N) Smak/ Obecność obcego smaku ⁴⁾ PN-EN 1622:2006, Załącznik C Metoda jakościowa	—	BNZ ⁵⁾ Akceptowalny ⁶⁾	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

- 1) Wynik ilościowego badania jest wartością wielkości mierzonej wyrażoną liczbą i jednostką miary wraz z niepewnością pomiaru. Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%; niepewność obejmuje składową wynikającą z pobierania próbek.
- 2) Rezultat oznacza wartość poniżej dolnej (<) lub powyżej górnej (>) granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W przypadku rezultatów wartość niepewności rozszerzonej podana jest w nawiasie.
- 3) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania dotyczące metod określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. Dz.U.2026, poz. 748
- 4) Informacje dot. warunków prowadzenia badań – do wglądu w laboratorium.
- 5) BNZ – bez nieprawidłowych zmian.
- 6) Stwierdzono przez laboratorium.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 215/N/SBCh-w/26

Wyniki/rezultaty badań i pomiarów wykonanych w miejscu pobrania próbki przez Sekcję Próbobiorców i Orzecznictwa:

Kod próbki nadany przez pracownika Sekcji Próbobiorców i Orzecznictwa		70		
Lp.	Badana cecha /dokument odniesienia / metoda badawcza	Jednostka miary	Wynik/rezultat badania z niepewnością ¹⁾	Wartość parametryczna (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 22.05.2026 r. Dz.U.2026, poz. 748)
1.	Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2: 2018-04 Metoda spektrofotometryczna	mg/dm ³	0,10 ± 0,02	0,3 ²⁾
2.	Temperatura wody PB-PRB-02 edycja 04 z dnia 19.03.2025 roku	°C	16,4 ± 0,4	—

- 1) Wynik ilościowego badania jest wartością wielkości mierzonej wyrażoną liczbą i jednostką miary wraz z niepewnością pomiaru. Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%.
- 2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

Inne informacje:

Zgodnie ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026 poz. 605) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. 2026 poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na sprawozdanie całościowe dla próbki badanej w ramach jednego zlecenia składa się sprawozdanie z wartościami parametrów mikrobiologicznych nr 393/N/SBM-w/26 oraz sprawozdanie z wartościami parametrów fizykochemicznych wraz z ewentualnymi odnośnikami, będącymi sprawozdaniami cząstkowymi.

Sprawozdanie sporządziła MPPrz

Osoba autoryzująca wyniki/rezultaty
badań fizykochemicznych:

Kierownik Sekcji
Badań Fizykochemicznych

mgr Grzegorz Cygan

Osoba autoryzująca wyniki/rezultat badań i pomiarów
wykonanych w miejscu pobrania próbki:

Kierownik Sekcji
Próbobiorców i Orzecznictwa

mgr inż. Krzysztof Lech

Otrzymują:

1. Klient – 1 egz.
2. Oddział Laboratoryjny PSSE w Legnicy – 1 egz.

-----KONIEC-----

Klient ma prawo składać opinie dotyczące współpracy z Laboratorium wypełniając anonimową ankietę dostępną w punktach przyjmowania próbek i na stronie internetowej.